




Hausanschlussleitung Einbau Rückflussverhinderer nach Wasserzähler

Querschnittschema

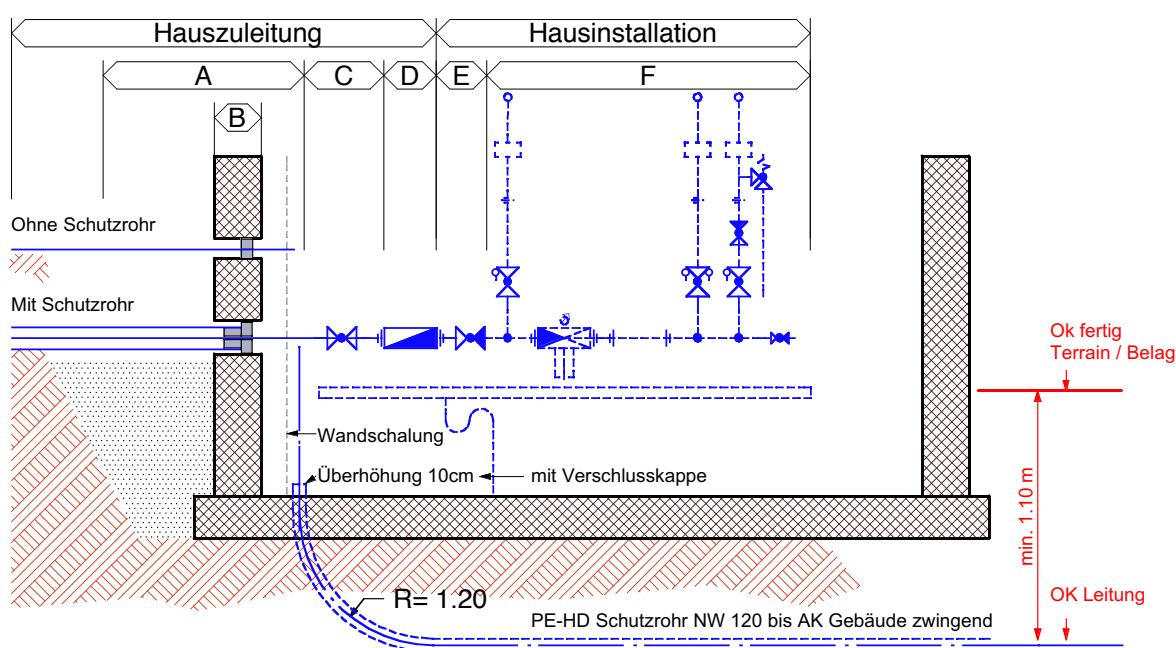

- A** HAUSANSCHLUSS AUSSEN
Rohrtyp: GEROfit Druckrohr mit blauem Schutzmantel und grünen Markierungsstreifen. PE100-RC, S5/PN16/SDR11.
- B** HAUSEINFÜHRUNG
Mit Schutzrohr : Kernbohrung \varnothing 200, PE-HD Schutzrohr glattendig, NW 120 mit Pressring "Aladin".
Ohne Schutzrohr: Kernbohrung \varnothing 120 mit Pressring "Aladin".
- C** HAUSANSCHLUSS INNEN
Rohrtyp: Edelstahlrohre für Trinkwasserinstallationen gemäss SVGW-Regelwerk W3, Richtlinie für Trinkwasserinstallationen.
- D** WASSERZÄHLER
Eigentum der Wasserversorgung Wangen.
- E** RÜCKFLUSSVERHINDERER (RÜCKSCHLAGVENTIL)
Einbau zwingend, unmittelbar nach dem Wasserzähler. Zulässige Fabrikate: NUSSBAUM / JRG.
- F** TRINKWASSER-VERTEILANLAGE
Gemäss SVGW-Regelwerk W3 / E3, Richtlinie für Trinkwasserinstallationen.
- !!** ALLGEMEIN
Die Hausanschlussleitung und dessen Schutzrohr ist, vor dem Eindecken, durch die EW Lachen AG einzumessen zu lassen.
EW Lachen AG, Neuheimstrasse 44, 8853 Lachen 055 451 20 90

Das Reglement für Wasserabgabe der Wasserversorgung Wangen vom 31. Oktober 2014 ist zu beachten!